

# Underhåll av ventilationssystem

För dig som har värmeåtervinningsaggregat av typen RDKR




Din lägenhet är utrustad med ett värme- och ventilationssystem som ger ett bra inomhusklimat och god ventilation om du sköter det rätt. Vi förser din lägenhet med utrustning och reparerar eller byter det som går sönder. Du underhåller systemet genom att hålla filter och ventiler rena. Då får du bättre inomhusluft. Dessutom minskar energiförbrukningen, vilket ger lägre elkostnader. Så tack för att du tar hand om ditt ventilationssystem!


## Ventilation i din lägenhet

Ventilationen i hela din lägenhet regleras dels via den vita, fyrkantiga kontrollpanelen, dels via vredet på spiskåpan. När du lagar mat, öppna alltid spjället med vredet på spiskåpan. Det förhindrar os, lukt och fukt från att påverka din lägenhet. När du duschar eller badar, byt till forcerad ventilation på kontrollpanelen för att vädra ut fukt och ånga.

### Spiskåpans vred

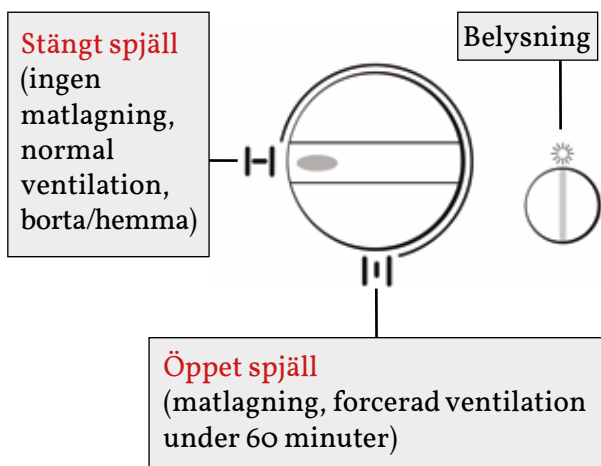

### Kontrollpanelen

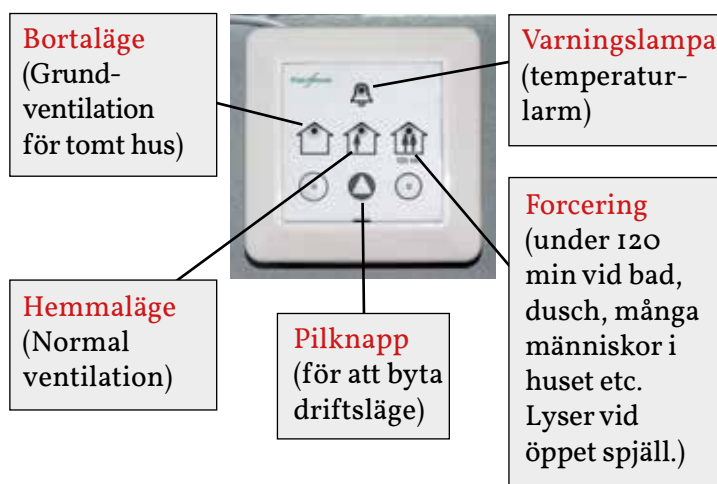

## Fettfiltret i fläkten över spisen

Gör rent fettfiltret en gång per månad, oftare om du steker eller friterar mycket.



Ta loss filtret. Torka rent bakom filtret, upp i fläkttrumman.



Diska filtret. Alla våra fettfilter kan diskas både för hand och i diskmaskin.

## Frånluftsdon

Torka rent ventilationsdonen med torr trasa eller dammsug dem i samband med att du städar.



## Tillluftsdon


Vissa tilluftsdon inomhus kräver filterbyten. När du får nya filter, byt direkt. Sätt filtren med den hårda sidan mot rummet. Endast ett filter i varje don. Hör av dig när du behöver nya filter!



# Ventilationsaggregatet

Ovanför köksfläkten sitter ventilationsaggregatet.  
Rengör det **varje kvartal**.

En gång om året får du nya filter  
av din fastighetsskötare.  
Dessa ska då bytas genast (se punkt B).

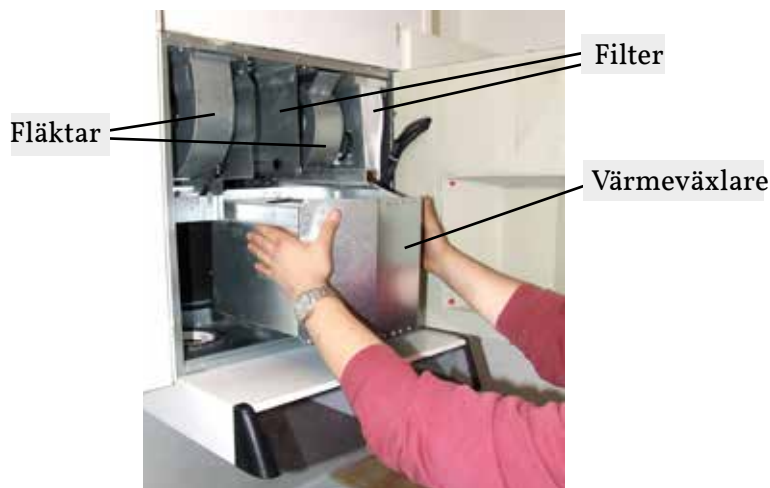

## Underhåll av värmeåtervinningsaggregat

### A Förberedelser

1. Dra ur väggkontakten (sitter bredvid aggregatet, ibland inuti ett skåp).
2. Lyft bort yttre luckan.
3. Skruva ur låsskruvarna (de två yttre skruvarna närmast kanten).  
Öppna inre luckan.



### B Filterbyte

1. Ta bort luftfiltren.
2. Sätt in nya filter som du fått av din fastighets-skötare.



### C Fläktarna

1. Dra ur kontakten till fläkten.
2. Dra ut själva fläkten.
3. Inspektera fläktens skick. Vid behov rengör med en liten, mjuk borste. Använd ej vassa verktyg, vatten eller andra vätskor! Du kan också kontakta Järfällahus för rådgivning om fläkten ser ut att vara belagd med fett.



### D Värmeväxlaren

1. Dra ut elkontakten till värmeväxlaren.
2. Dra ut värmeväxlaren.
3. Gör rent värmeväxlaren.  
Dammsug från båda sidor.  
Använd ingen aceton eller andra lösningsmedel! Peta inte i lamellerna med något vasst föremål!



### E Avslutning

1. Sätt tillbaka alla delar på rätt ställe.
2. Vid blinkande larm på styrpanelen, kontakta Järfällahus under kontorstid, tel 08-580 836 00.
3. Stäng och skruva fast luckan igen.

## Om du undrar över något

Din fastighetsskötare svarar gärna på frågor om skötseln av ditt värme-/ventilationssystem.  
Gör en felanmälan snarast om något verkar trasigt eller fungera sämre än normalt.